
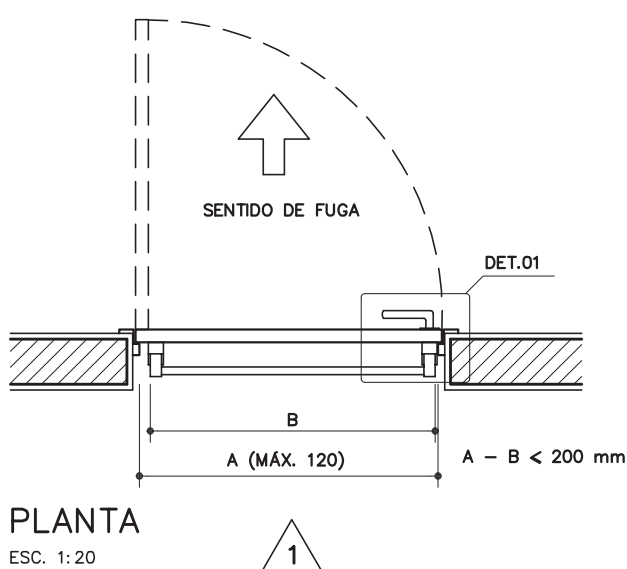


**BP-01****Barra  
antipânico  
simples**

Elaboração  
Data 18/12/09

Página  
**1/3**

Código de listagem  
0603016

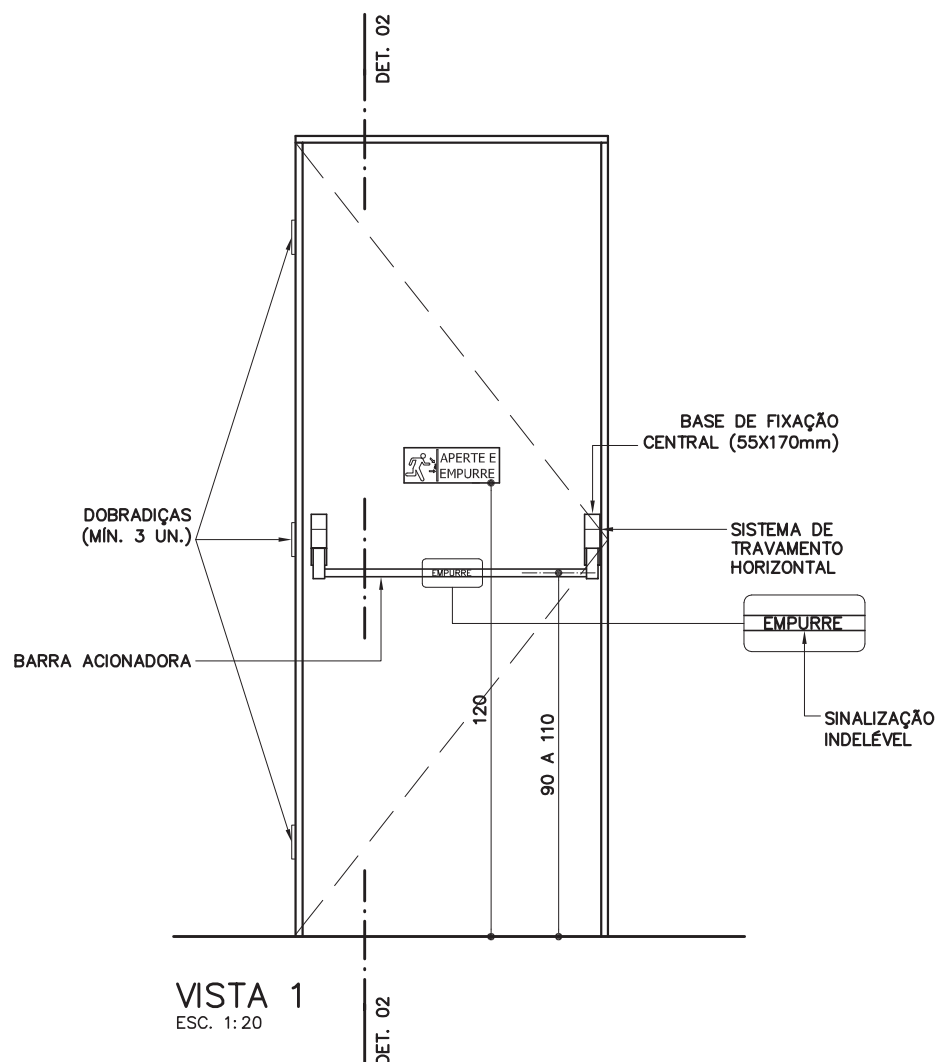

**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

BP-01

Barra  
antipânico  
simples


Elaboração  
Data 18/12/09

Página  
2/3

Código de listagem  
0603016


**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

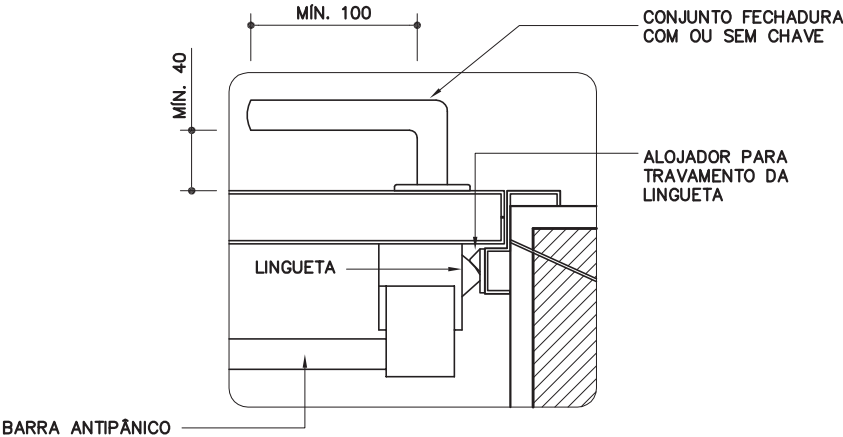

DETALHE 1

ESC. 1:5  
\* MEDIDAS EM MILÍMETROS

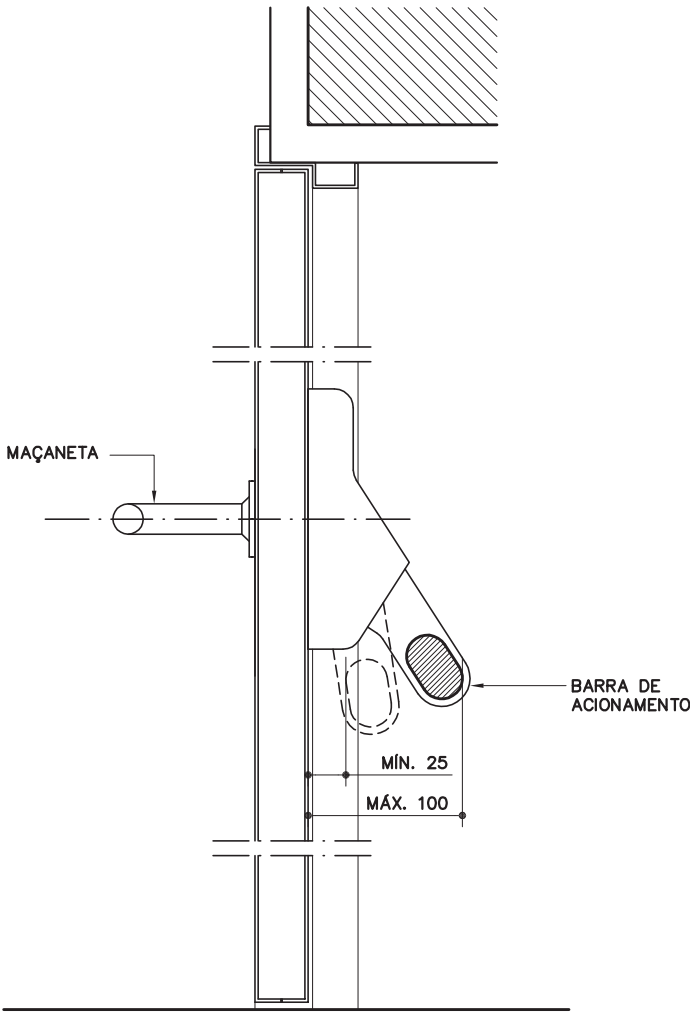

DETALHE 02

ESC. 1:5  
\* MEDIDAS EM MILÍMETROS

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Barra antipânico simples, com componentes em aço, com sistema de travamento horizontal, e maçaneta com ou sem chave (conforme indicado em projeto), na cor preta, em conformidade à NBR 11785:
  - A barra de acionamento deve conter inscrita a palavra “EMPURRE”, de maneira indelével e perfeitamente visível;
  - Identificação do fabricante (sigla ou marca) gravada de forma legível e indelével no corpo do equipamento.
- Os fabricantes devem fornecer, conforme NBR 11785:
  - Manual de instalação e manutenção;
  - Termos de garantia, específicos para seu tipo de produto, nos quais devem constar instruções para transporte, estocagem, instalação e manutenção.
- Sinalização de Emergência, contendo pictograma com instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico, complementada pela mensagem “APERTE E EMPURRE”, com fundo verde e letras brancas, fotoluminescente, instalada sobre a barra antipânico, a 1,20m do piso, conforme IT-20 do CBPMESP.

### Protótipo comercial

- DKS
- DORMETAL
- METÁLIKA
- MIRAGE
- SCALA

## APLICAÇÃO

- Em portas localizadas em saídas de emergência, corredores integrantes de rotas de fuga, áreas de refúgio, auditórios ou outro ambiente com capacidade acima de 100 pessoas, conforme indicado em projeto.
- **Obs:**
  - O Projeto deverá indicar se a maçaneta é com ou sem chave;
  - Deverá ser instalada em portas com no mínimo 3 dobradiças, conforme NBR 11785;
  - Deverá ser aplicada, preferencialmente, em portas metálicas. Caso seja aplicada em porta de madeira, a mesma deverá ser sarrafeada.

## EXECUÇÃO

- O conjunto da barra antipânico deve ser instalado conforme orientação do fabricante.
- Instalar a sinalização de acordo com IT-20 do CBPMESP, conforme indicado em projeto.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Componentes

- Ficha BP-02 Barra antipânico dupla  
Ficha PC-01 Porta corta-fogo

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a fixação do conjunto.
- Verificar o acionamento e o travamento da barra e o funcionamento da maçaneta.
- Exigir o manual de instalação e manutenção, fornecidos pelo fabricante.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Barra antipânico simples com maçaneta (com ou sem chave).
- Sinalização de emergência.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- cj. – pelo conjunto fornecido e instalado.

## NORMAS

- Instrução Técnica nº 11:2004 - Saída de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20:2004 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- NBR 11785:1997 - Barra antipânico – Requisitos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Componentes

# BP-01

## Barra antipânico simples

Elaboração  
Data 18/12/09

Página  
**3/3**

Código de listagem  
0603016



**Atenção**  
**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

